


## CZĘŚĆ III – ZNAKOWANIE STREF POŻAROWYCH

ipbp.pl  
instytut projektowania  
bezpieczeństwa pożarowego

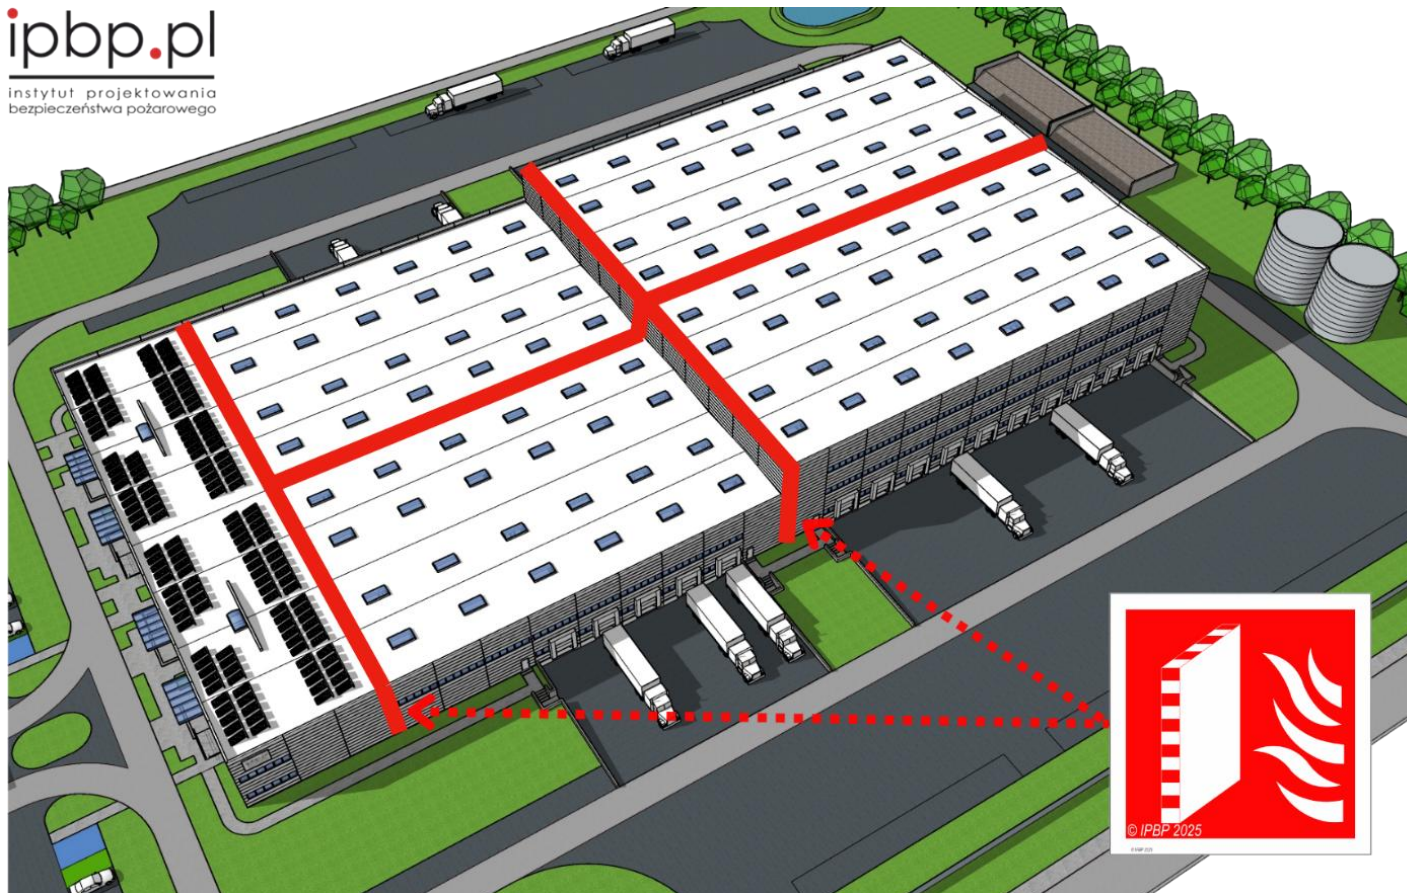

## RPPOZ [4] § 4

**2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy** budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

**6) oznakowują w budynkach handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych, w których ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela **strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 m<sup>2</sup> każda** i zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:**



## RPPOZ [4] § 4

- a) **ściany zewnętrzne lub dach** co najmniej jednej strefy pożarowej **nie są wykonane z materiałów niepalnych** lub
- b) w co najmniej jednej strefie pożarowej **gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ/m<sup>2</sup>**
- miejsce połączenia ściany oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną oraz z dachem **w sposób określony w załączniku nr 1 albo inny uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego miejsca z zewnątrz budynku.**



## RPPOZ [4]


**§ 2. 1. W stosunku do budynków handlowych, produkcyjnych oraz magazynowych, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wydano decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie albo został złożony wniosek o pozwolenie na budowę [...]**

**wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się od dnia**

**1 stycznia 2026 r.**



# ZNAKOWANIE STREF POŻAROWYCH

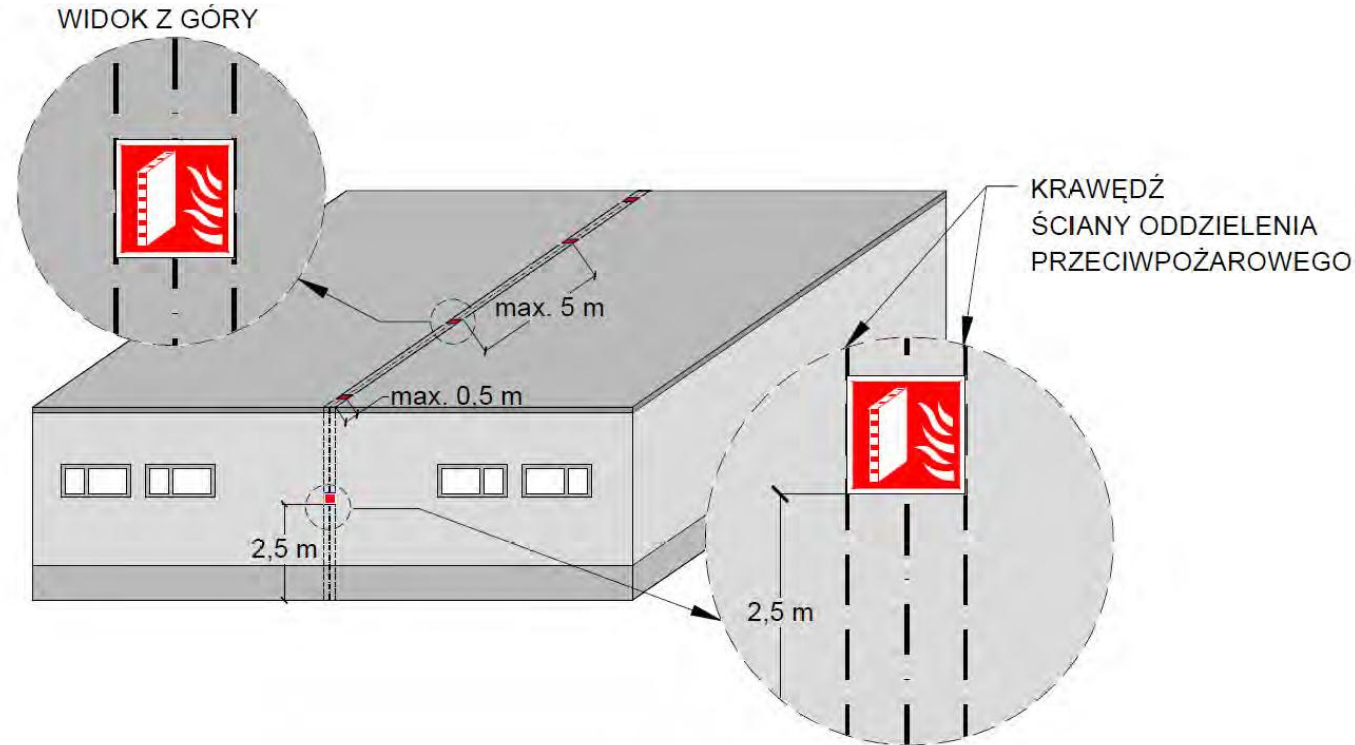

**Obowiązek oznakowania granic stref pożarowych dotyczy również budynków użytkowanych przed wejściem rozporządzenia w życie z uwzględnieniem przepisów przejściowych!**



# ZNAKOWANIE STREF POŻAROWYCH - TERMINY!

## Znakowanie stref pożarowych – termin w zależności od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie \*

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie	Pozwolenie na użytkownie* wydane po 22.12.2024 r.	Pozwolenie na użytkownie* wydane przed 23.12.2024 r.
<b>Budynki handlowe, produkcyjne lub magazynowe, w których ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 m<sup>2</sup> każda oraz ściany zewnętrzne lub dach co najmniej jednej strefy pożarowej nie są wykonane z materiałów niepalnych</b>	23grudnia 2024	1 stycznia 2026 r.
<b>Budynki handlowe, produkcyjne lub magazynowe, w których ściana oddzielenia przeciwpożarowego oddziela strefy pożarowe o powierzchni co najmniej 2000 m<sup>2</sup> każda oraz w co najmniej jednej strefie pożarowej gęstość obciążenia ogniowego przekracza 1000 MJ/m<sup>2</sup>.</b>	23 grudnia 2024	1 stycznia 2026 r.

# ZNAKOWANIE STREF POŻAROWYCH

## - TERMINY!

\* termin obowiązywania wymagania dla budynków, dla których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego wydano **decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie** albo został złożony **wniosek o pozwolenie na budowę** lub odrębny **wniosek o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego** i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, albo zostało dokonane **zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych**.

